

[illegible]


NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.

1-Conducta stradală RP PE100, SDR11, Dn 125 mm , existentă
2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11 , Dn 125 mm x 63 mm ,
cu sistem de perforare ,
SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm , L=5,00 m ,
SR EN 1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
4-Manșon protector din PE , dn140mm , cu rol de rasuflatoare .
5-Capăt de bransament fara anod de protectie (reiser) , 2" x 63 mm ,
din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1 .
conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 :2011;SR EN ISO 3183: 2013
6-Robinet de racord cu sfera din alama O2" , SR EN 331:2002 ,
SR EN 331:2002 /A1:2011
7-Robinet de contor;
8-Regulator de presiune pentru consum rezidential ,
DN50-50 PM-PJ (25mbar) , Q=65,00 Nmc/h.
10-Mufe PE100-SDR11 Dn63 , conform SR EN 1555-3+A1 :2011 ;
SR EN 1555-1 :2011
11-Rasuflatoare gaze naturale;
12-Cofret metalic echipat pentru reglarea presiunii
13-Filtru gaze naturale DN 50
PRM - Post reglare
Limita de proprietate

SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE R.P.

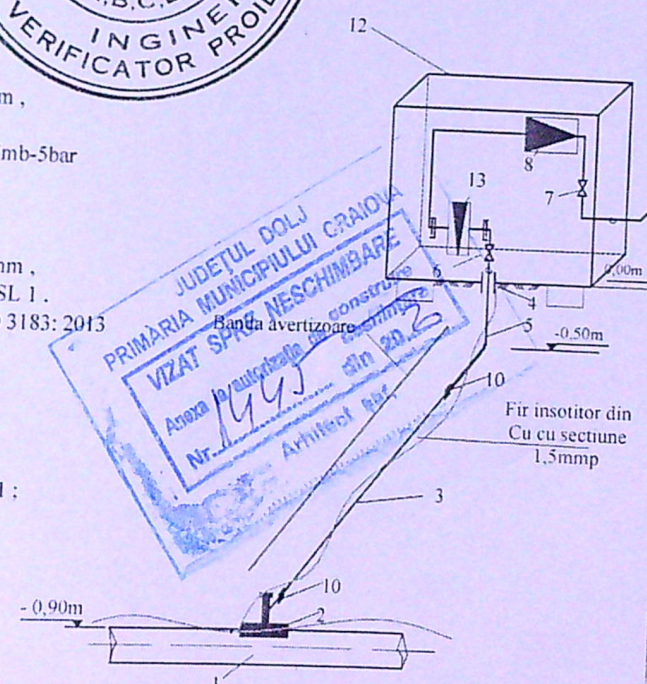

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

2	SUCPI BAK SRL CRAIOVA , str. ELENA TEODORINI , nr. 51 , BL. C6 jud. DOLJ	G1
RA 10	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ	Faza: PAC
A 1	PLAN SITUATIE , SCHEMA IZOMETRICA	Pr nr. 543/2020