
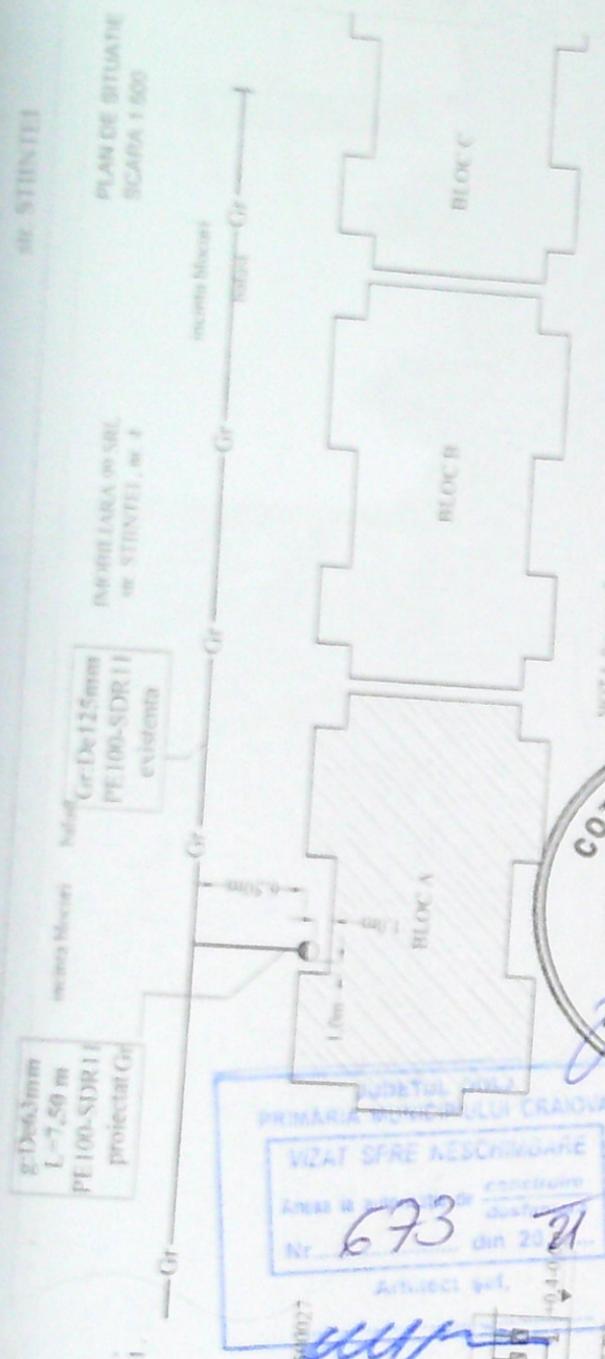


- 1-Conducta stralata RP PE 100, SDR11, Dn 125 mm, proiectata cu sistem de perforare SR EN 1555-3-A1 2011;
- SR EN 1555-1 2011, STOPGAZ 35mb-5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm, L=7,50m, SR EN 1555-1 2011; SR EN 1555-2 2011
- 4-Manson protector din PE, dn125mm, cu rol de rasuflatoare, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3 2011; SR EN 1555-2 2011;
- SR EN ISO 3183 2011
- 6-Robinet de racord cu sfera din alama O2°, SR EN 331 2002, SR EN 331 2002 /A1 2011
- 7-Firida echipata cu baterie de 4 regulatoare de 25 Nmch pentru un debit de 100 Nmch tip S750-BR25-04-01-E, cod SAP 9500027
- R-Regulator gaze Q25Nmch
- 8-Mufa PE100-SDR11 Dn63, conform SR EN 1555-3-A1 2011, SR EN 1555-1 2011

PR - Post reglare-masurare (Q100-S750) pe suport metalic

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.

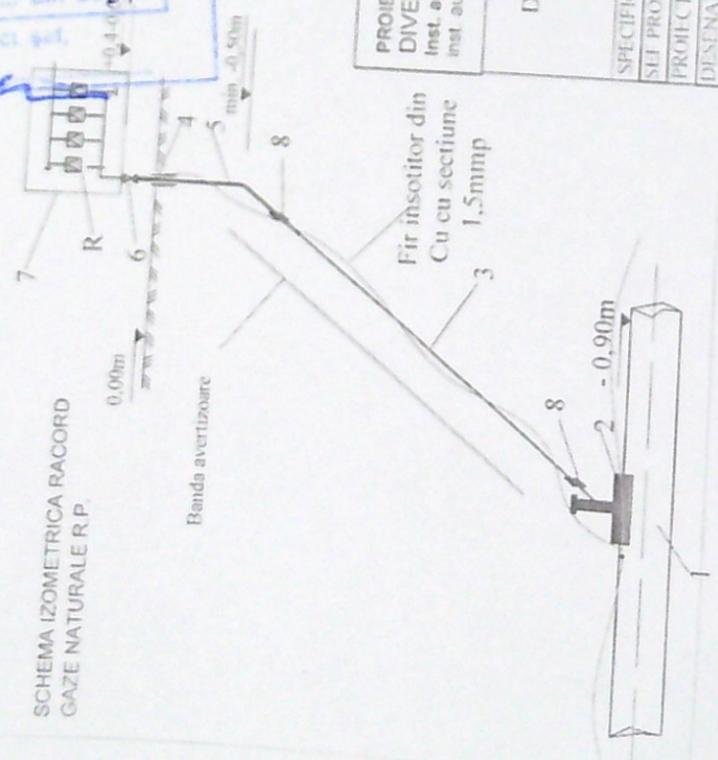

NOTA - Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobat prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medii presiune, astfel:

- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructiile de importanta normala.



PRIMARIA COMUNALII CRAIOVA
 VIZAT SFRE NESCINDGARE
 Nr. 673 din 2021
 Arhitect pdl.

PROIECTANT (operator economic) DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA Inst. aut. proiectant. Ing. STEFAN Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212/60314/2016		EXECUTANT (operator economic) Inst. aut. executant Inst. aut. ANRE, EGD nr.	
DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16.3102.92 Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020		IMOBILIARA 99 SRL str. STINTEI, nr. 4, bloc A, CRAIOVA jud. DOLJ	
SPECIFICATIE	NUMI	SCARA	Gf
SEF PROIECTI	ing. Stefan Ionescu	1:500	Faza
PROIECTANT	ing. Stefan Ionescu	DATA	PAC
DESENAT	ing. Dobrea M.	2021	Pr. nr. 36/2021
RACORD GAZE NATURALE		PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA	
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PROP			