


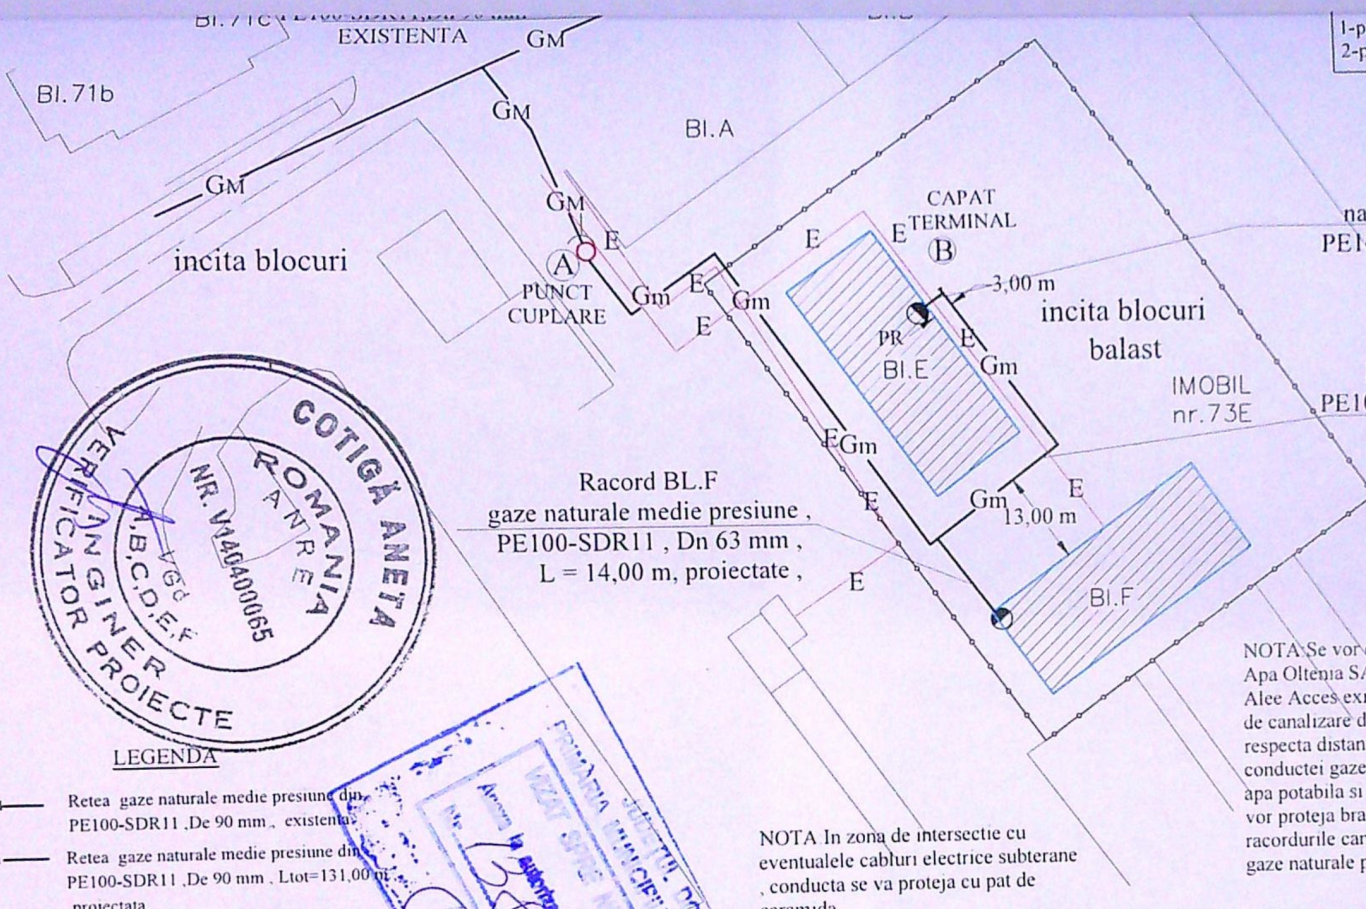


1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”
construcții de importanta normala

Racord BL.E gaze
naturale medie presiune,
PE100-SDR11, Dn 63 mm,
L = 4,00 m, propus,

Retea gaze naturale medie presiune din
PE100-SDR11, Dn 90 mm, L tot A-B = 131,00 m
PROPUSA

—E— Linie electrica subterana

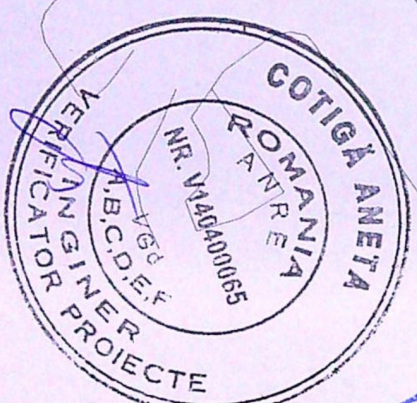

LEGENDA

- GM— Retea gaze naturale medie presiune din PE100-SDR11, De 90 mm., existenta
- Gm— Retea gaze naturale medie presiune din PE100-SDR11, De 90 mm., Ltot=131,00 m, proiectata.
- g— Racord BL.E gaze naturale medie presiune, PE100-SDR11, Dn 63 mm., proiectat, L = 4,00 m
- g— Racord BL.F gaze naturale medie presiune, PE100-SDR11, Dn 63 mm., proiectat, L = 14,00 m
- o— Limita proprietate solicitant
- PR Post reglare(Q400), proiectat
- Rasufloatori carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) punct cuplare
- (B) cap terminal
- A-B Ltot 131,00ml

NOTA In zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Alee Acces exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan CAO. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate

NOTA Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26

PROIECTANT (operator economic) DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila) inst. aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT inst. aut. ANRE, PGD nr.212160314/2021		EXECUTANT (operator economic) director ing. (semnatura autorizata si stampila) Inst. aut. executant: inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.	
DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92 Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020		BUJORULUI RESIDENCE SRL CRAIOVA, str. DECEBAL, nr. 73E, BL.E-BL.F, jud. DOLJ	G1 Faza DTAC Pr. nr. 89/2022
SPECIFICATIE	NUME	SCARA	
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionu	1:1000	
PROIECTANT	ing. Stefan Ionu	DATA	
DESENAT	ing. Dobre Maria	2022	
EXTINDERE RETEA SI RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE CU POST DE REGLARE PM/PJ			PLAN DE SITUATIE