



PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500




NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA :
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

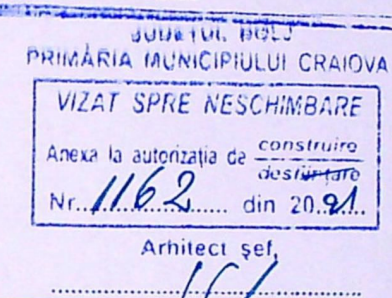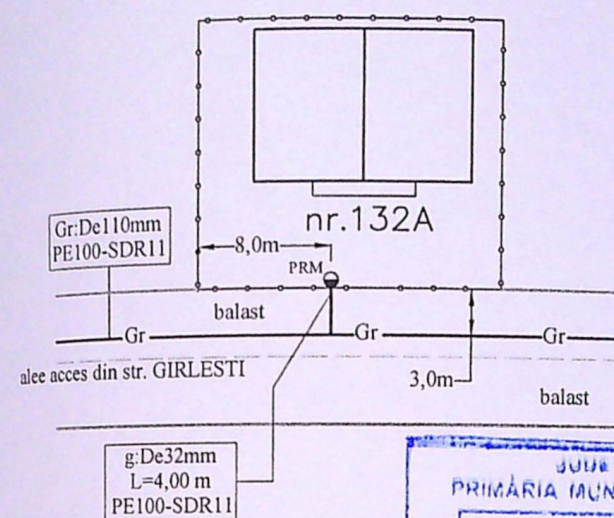

SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE R.P.

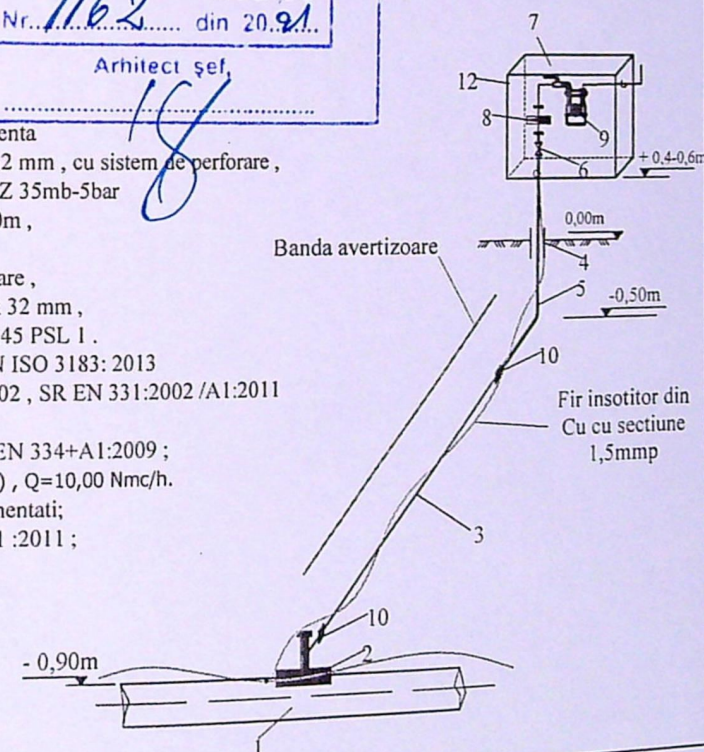

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 110 mm, existenta
 - 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 110 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, conform SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
 - 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=4,00m, SR EN 1555-1 :2011; SR EN 1555-2 :2011
 - 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
 - 5-Capat de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2: 2011; SR EN ISO 3183: 2013
 - 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
 - 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 - 8-Regulator de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009; EN 13785+A1: 2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
 - 9-Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
 - 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011
 - 12-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
— Limita de proprietate

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Inst. aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

VOINEA ANCA DANIELA
CRAIOVA, str. GIRLESTI, nr. 132A, jud. DOLJ

G1

SPESIFICATIE	NUME	SCARA
PROIECT	ing. Stefan Ionut	1:500
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut	
REZERVAT	ing. Dobre Marian	

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ
PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA

Faza:
PAC
Pr. nr.
16/2021