


64°C) = 7129 atm P = 337.08 m



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
10207

Georgios
KAPRERAS

Gradul II de rezistență la foc

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONTINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDITIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRA CONTRACTUALĂ ÎNNECERITA ACORBUIT	SCRIS AL SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL
---	---


LIMITA DE PROPRIETATE

CARD EXISTENT

VERIFICATOR

INDICATOR

REFERAT VERIFICARE RAPORT EXPERTIZA

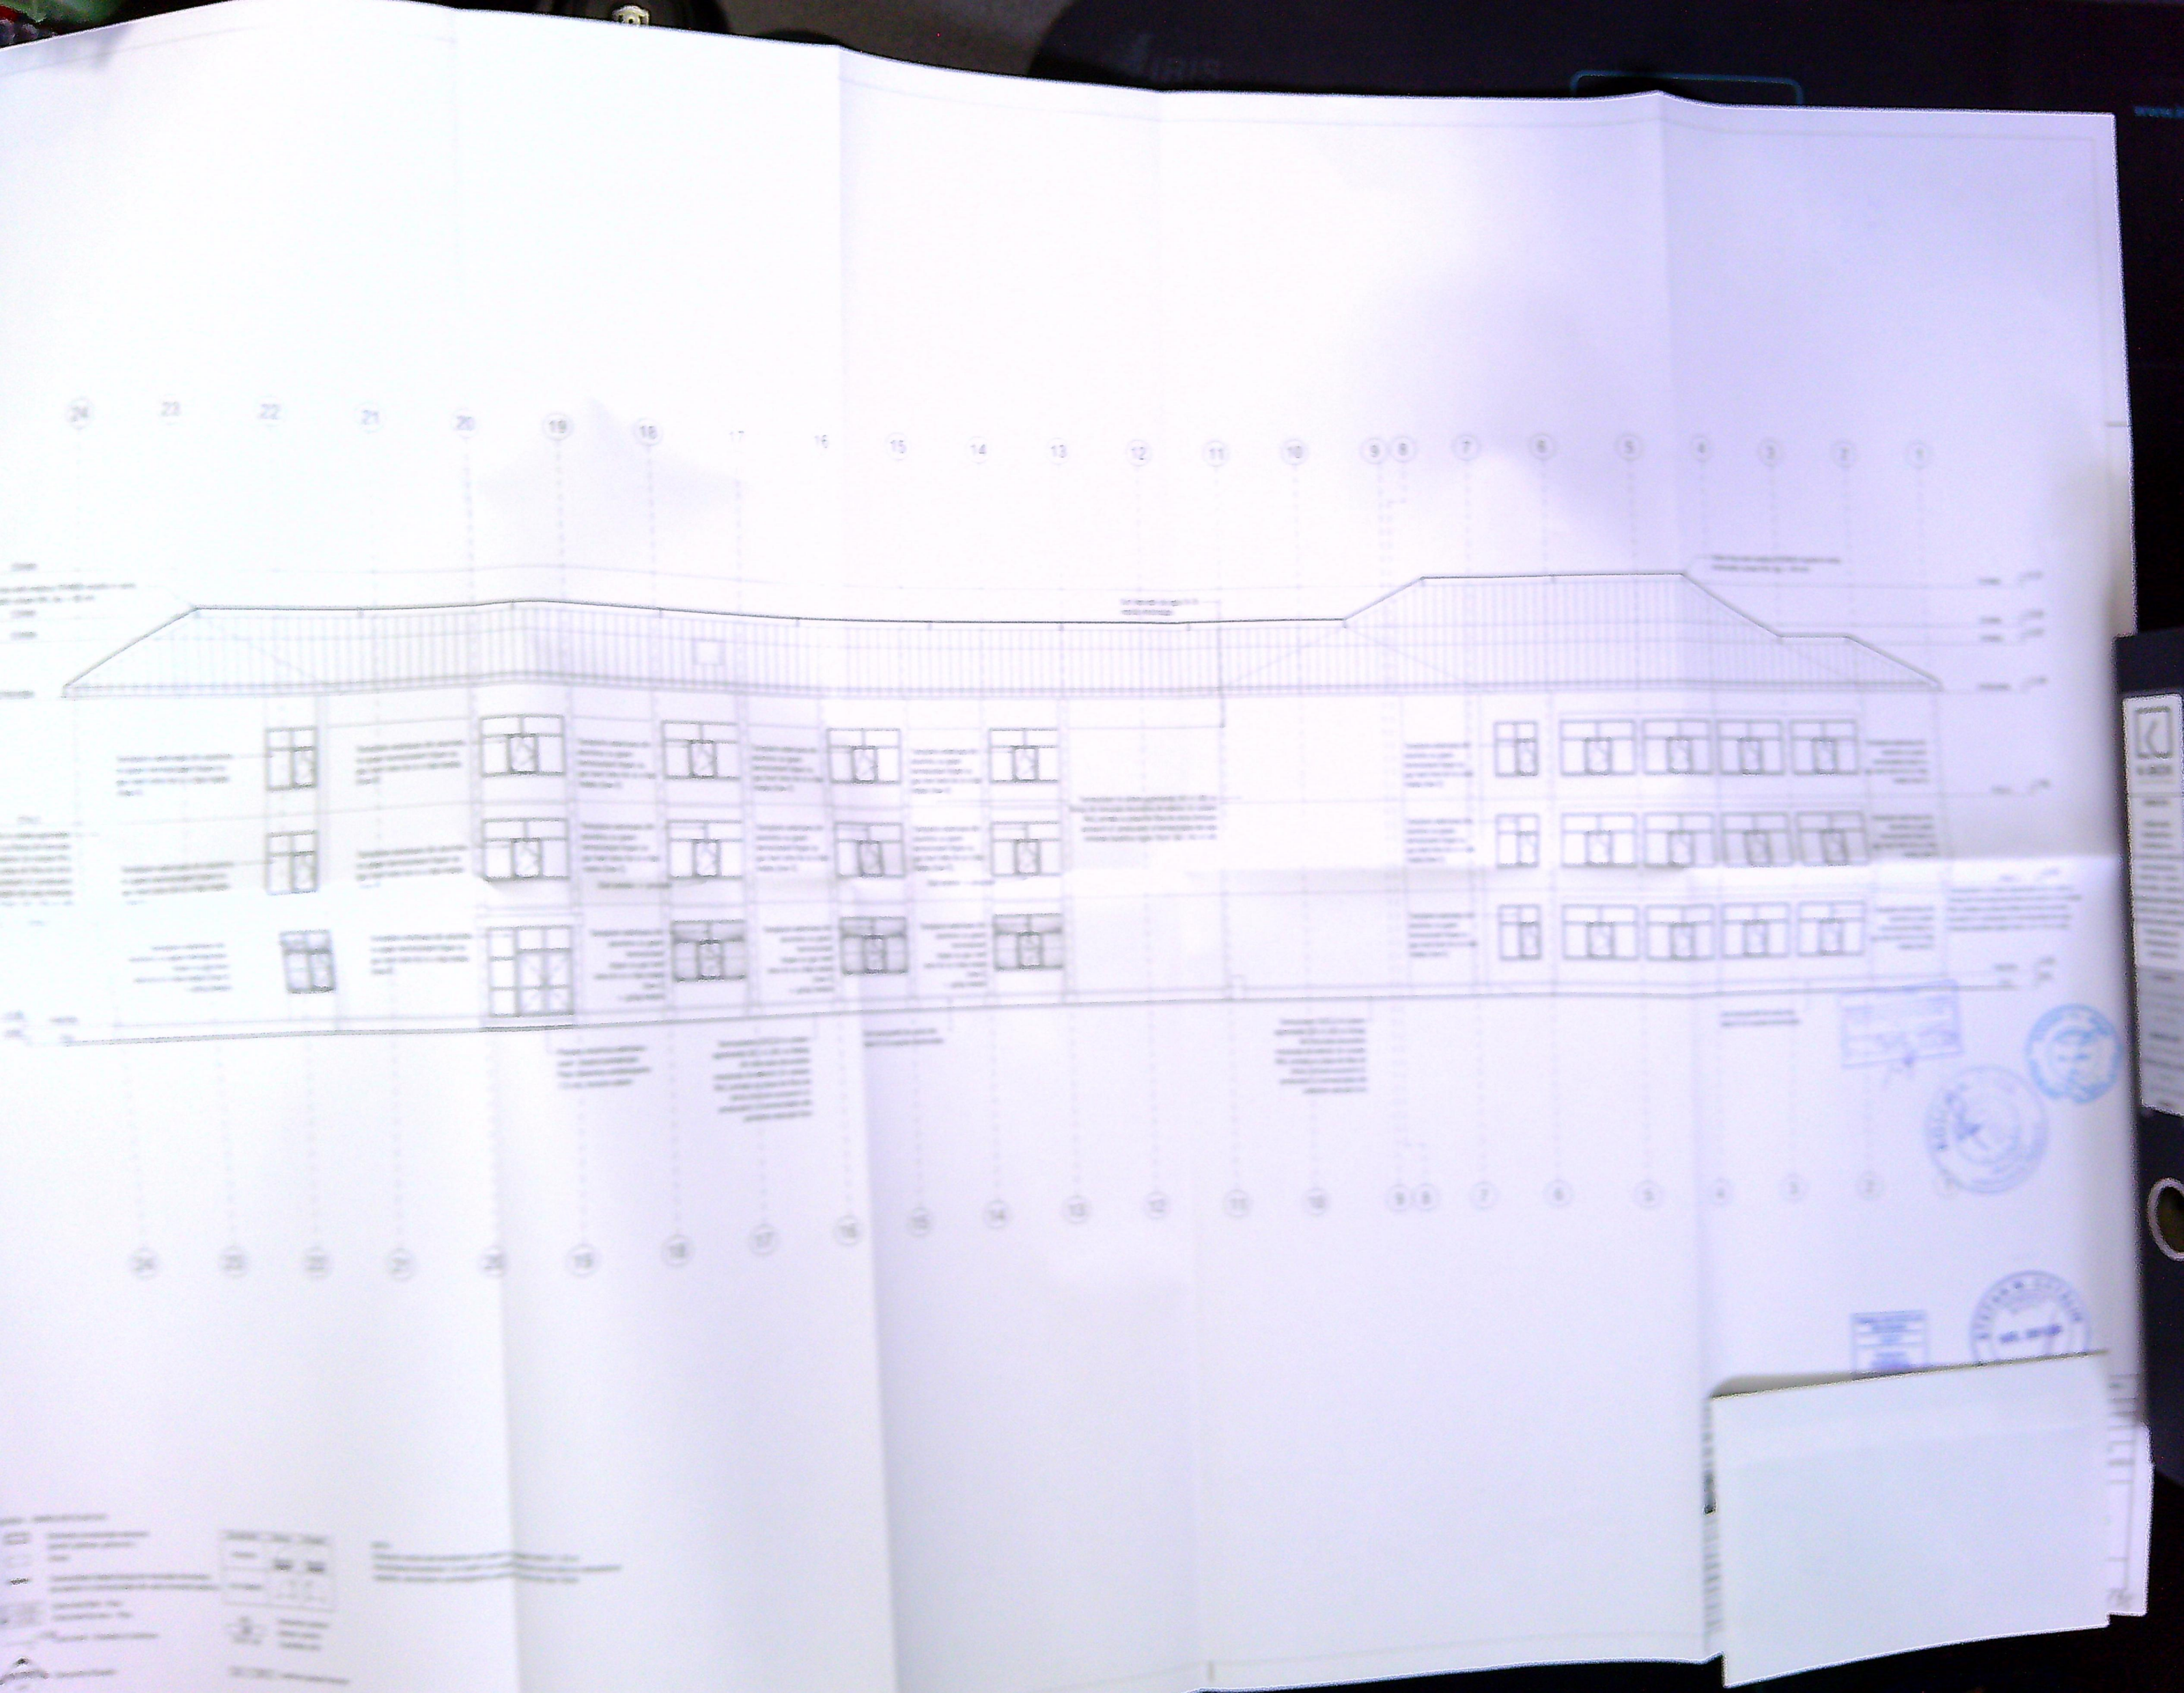



LEGENDA - SIMBOLURI SI NOTATII

- Elemente constructiv existente (pereti, planseu, gratar etc.)
- Grind
- Terminare fatada, brasa, de terminare decolarea de acoperis si terminare de sub etajul la baza
- Cota nivel la 1000 - Plan
- Cota nivel la 1000 - Plan
- Cota nivel - Cereale si facilitare
- Denumire Elevatie
- Denumire Sectiune

Deschideri	Suprafata	Suprafata
Ferestre		
Usi laterale		
140	Denumire camera	
158	Numar camera	
71.57 mp	Suprafata utila	
14 - 150 m	Intalire parter terasat	

NOTA
 Deschiderile mobile ale ferestrelor vor avea h parter minim 1.10 m
 Deschiderile ferestrelor (in cladiri cu acoperis) trebuie sa se faca cu mecanisme reglabile, deschidere curenta (pentru aerisire) fiind de max 10cm.

CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform HGR nr 766/1997)
 CLASA DE IMPORTANTA II (conform Normativului P100-1/2013)
 Gradul II de rezistenta la foc (P118/99)

