
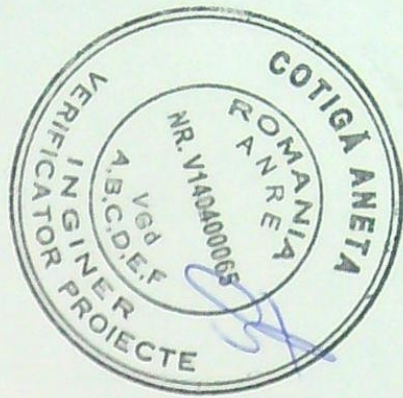


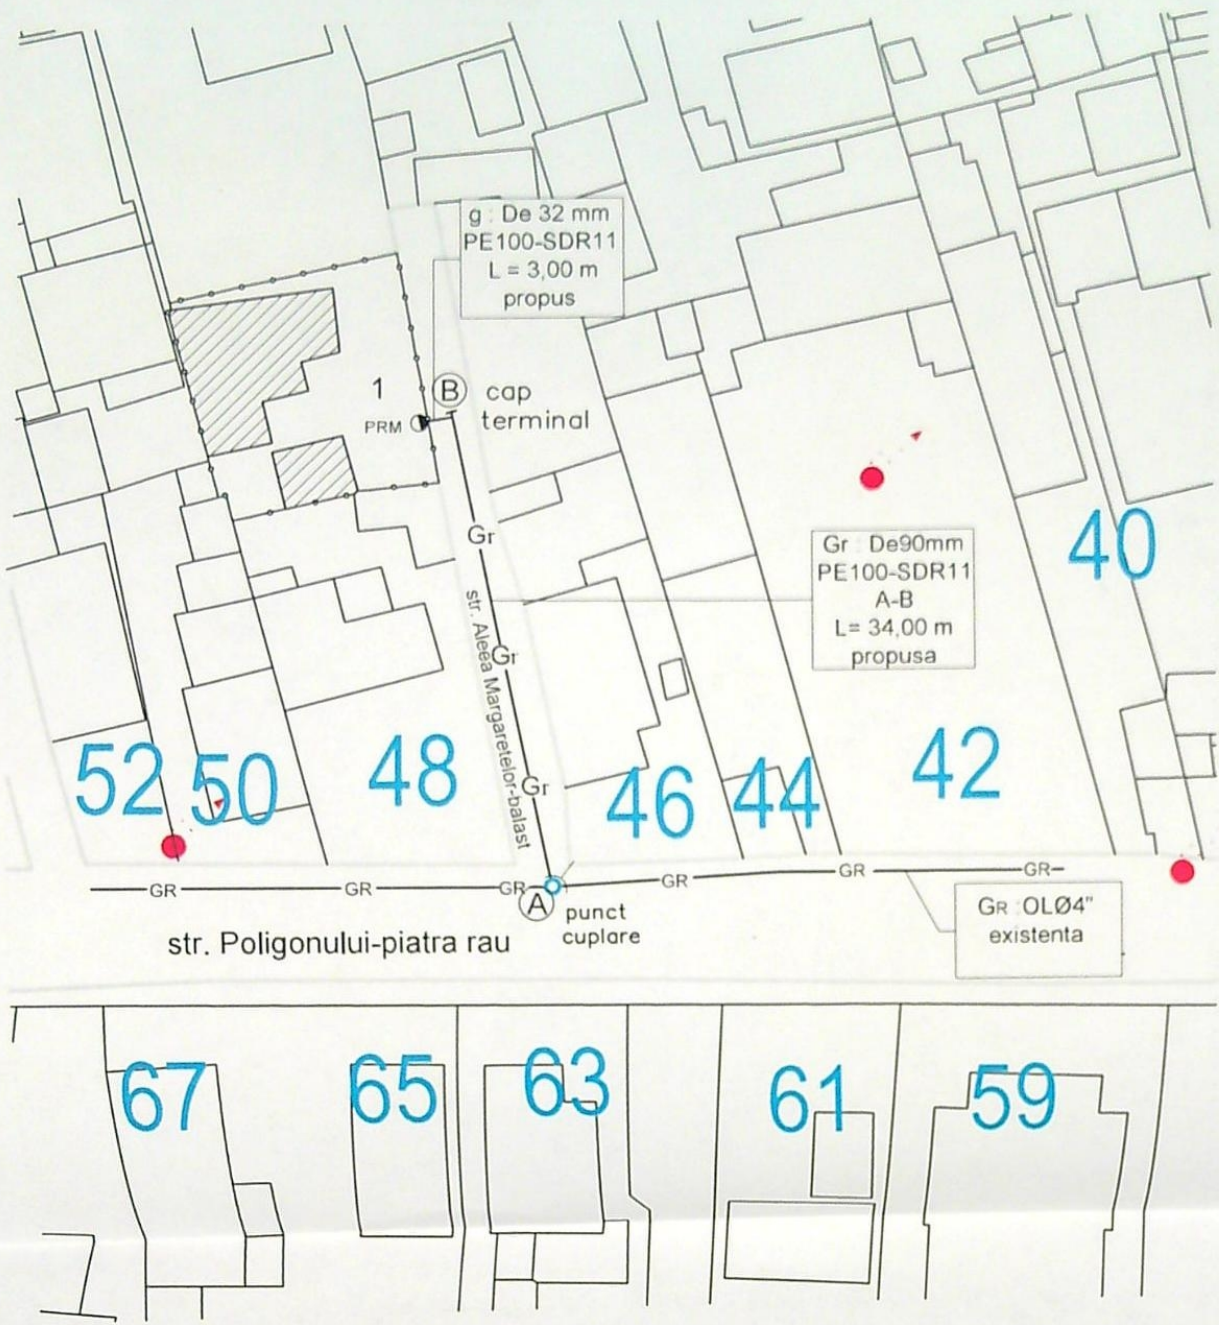

LEGENDA

- GR — Retea gaze naturale din OLØ4", existenta
- Gr — Retea gaze naturale din PE100-SDR11, De 90 mm , Ltot=34,00 m, proiectata,
- g — Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm , proiectat , L = 3,00 m
- — — — — Limita proprietate solicitant
- PRM — Post reglare-masurare, proiectat
- ⌋ — Rasuflatoari
- ▨ — Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) — punct cuplare
- (B) — cap terminal

NOTA:
Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA:
In zona de intersectie cu eventualele linii electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA:
Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Raureni exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan CAO. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala .