


Plan de situatie
scara 1:500

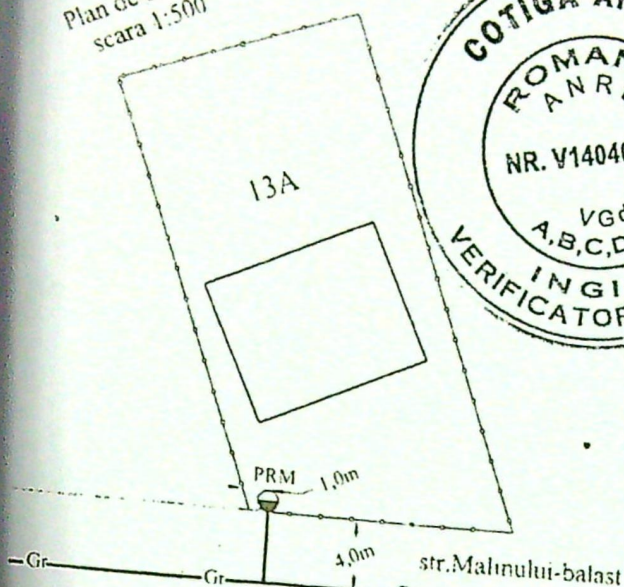

CONSTRUCTIV SI CONDITIILE DE
SECURITATE INDUSTRIALA
PREVAZUTE IN TABELUL I ANEXA I
LA PUNEREA IN OPERA. OE VA
PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND
CONFORMITATEA MATERIALELOR
SOLICITATE IN ACEST TABEL.

Categoria e importanta a
lucrarilor este „C”.
constructii de importanta
normala

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu
aer in conformitate cu „Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale”,
aprobat prin Ordinul nr. 89/2018 pentru
regimul de medie presiune, astfel:

1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar
timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar
timp de 1 ora.


g: De 32mm
L=5,00m
PE100-SDR11



SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE M.P.

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm , proiectata
 - 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11 , Dn 90 mm x 32 mm . cu sistem de perforare
SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
 - 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm , L=5,00m ,
SR EN 1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
 - 4-Manșon protector din PE , dn110mm , cu rol de rasuflatoare ,
 - 5-Capăt de bransament fara anod de protectie (reiser) , 1" x 32 mm ,
din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de oțel calitatea L245 PSL 1 ,
conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2: 2011;SR EN ISO 3183: 2013
 - 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002 , SR EN 331:2002 /A1:2011
 - 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 - 8-Regulatoare de presiune pentru consum rezidential , SR EN 334+A1:2009 ;
EN 13785+A1: 2011, tip FE 10 L , DN25-32 PM-PJ (25mbar) , Q=10,00 Nmc/h.
 - 9-Contor volumetric tip G4 nu face obiectul acestei documentatii;
 - 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32 , conform SR EN 1555-3+A1 :2011 ;
SR EN 1555-1 :2011
 - 12-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- — — Limita de proprietate

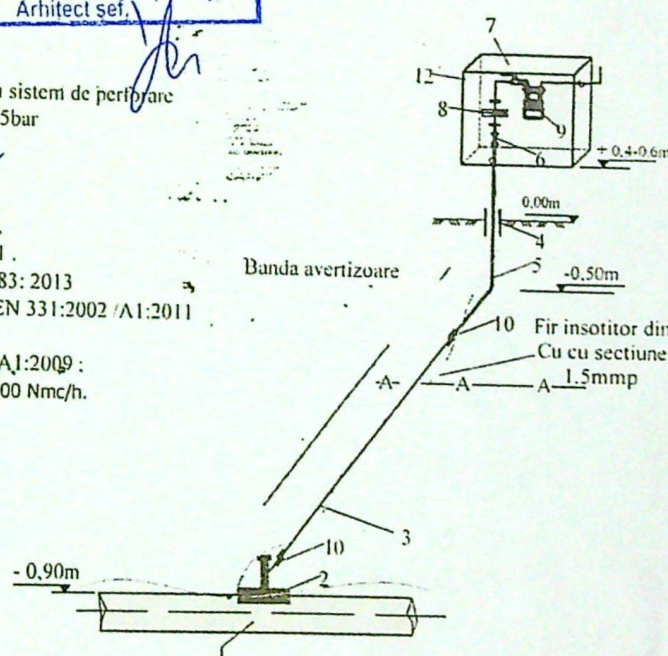

PROIECTANT (operator economic)