
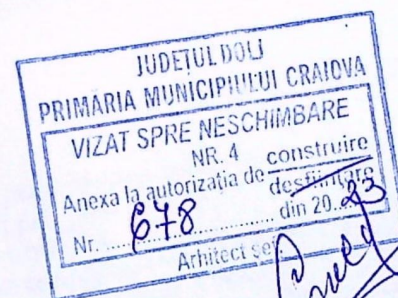


PRM proiectat
regulator de presiune gaz Dn25-32
PR-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Record gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 5m

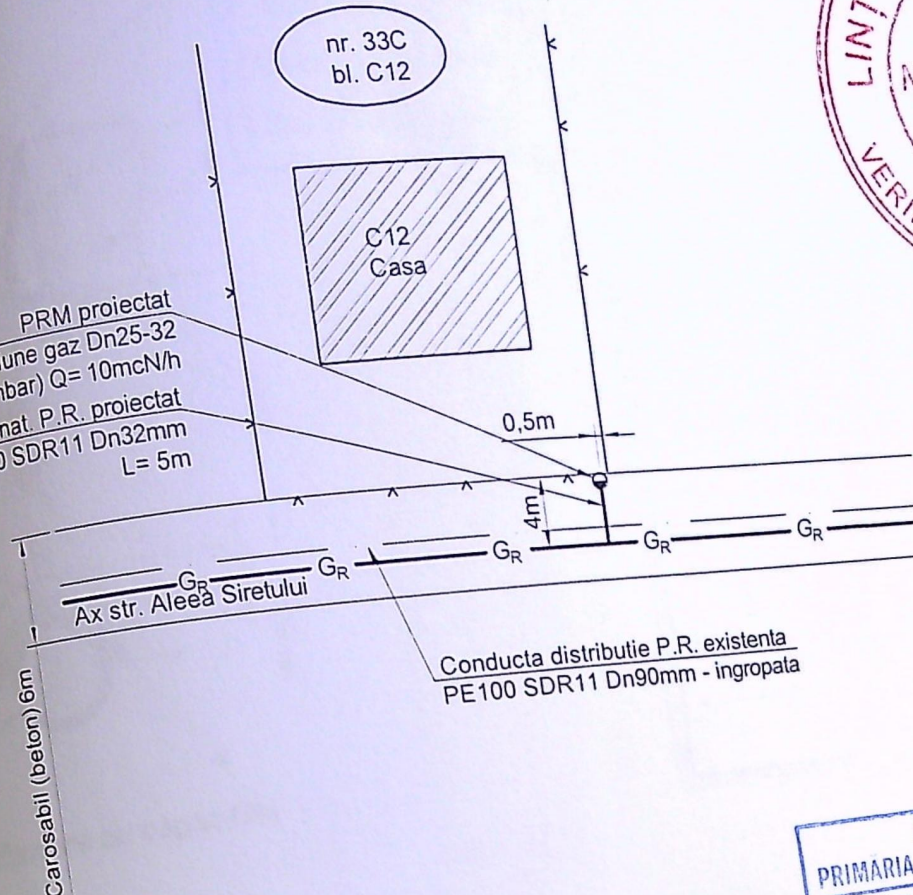

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 - Limita incinta imobil
 - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale
- La executie, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- La executie, probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Probe de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Probe de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore;
 - Probe de rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

Ing. CRISTEA EUGENIA AUTORIZAT GAZE NATURALE PGD AUTORIZAT NR.: 209200514		REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018		Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru SC TDN SUD ESTATE SRL Amplasament: Craiova, str. Siretului, nr. 33C, bl. C12, jud. Dolj	
Titlu proiect:		Proiect nr. 191	
Scara:			
VERIFICATOR	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA
PROIECTANT	Ing. Cristea Eugenia Aut. 209200514/2020. PGD		
VERIFICAT	Ing. Cristea Eugenia Aut. 209200514/2020. PGD		
PROIECTAT	Ing. Dincușină Daniel		



...rile și completările ulterioare);
Domeniul Energiei (ANRE) privind
și a experților tehnici pentru
ulterioare);
...utarea și exploatarea sistemelor

construcții:

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒

scara -, județul Dolj.

zat de ANRE pentru

abilitate 19.12.2025.